


ОКП 42 5200

СОГЛАСОВАНО
Заместитель генерального
директора по рынку
«Промышленность»
ЗАО «Шнейдер Электрик»


Эрик Хайтиема
«03» 03 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГЦИ СИ
ФБУ «ЦСМ Республики
Башкортостан»


Баимуратов Ю.Г.
«05» 03 2014 г.

**КОМПЛЕКСЫ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ
«ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК»**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ
4252-421418.001-2014МП**

2014

Инв. № подл.	0207М
Подп. и дата.	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. дата	

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПЕРАЦИЯ ПОВЕРКИ.....	3
2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.....	3
3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ.....	4
4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ	4
5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ.....	4
6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ.....	5
6.1 Внешний осмотр	5
6.2 Опробование.....	5
6.3 Определение метрологических характеристик.....	10
7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ	15

Подп. и дата.		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. дата		4252-421418.001-2014ПМ									
								Изм	Лист	№ докум.	Дата	Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции «Шнейдер Электрик» Методика поверки					
															Лит.	Лист	Листов
															2	18	
Инв. № подл.	020ПМ	Разраб.	Рыжков	Пров.	Волженин	Н. контр.	Мананников	Утв.							ЗАО «Шнейдер Электрик»		

Настоящая методика распространяется на Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции «Шнейдер Электрик» (далее – комплекс) и устанавливает объем, условия поверки комплекса, методы и средства экспериментального исследования метрологических характеристик измерительных каналов комплекса (ИК) и порядок оформления результатов поверки.

Интервал между поверками – 2 года.

1 ОПЕРАЦИЯ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

№	Наименование операций	Номер пункта методики	Выполнение операций при поверке	
			первичной	периодической
1	Внешний осмотр	6.1	+	+
2	Опробование	6.2	+	+
3	Подтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ	6.2.3	+	+
4	Определение метрологических характеристик системы	6.3	+	+
5	Оформление результатов поверки	7	+	+

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 Калибратор многофункциональный TRX-IIR фирмы «Druck», Великобритания, номер по Госреестру №18087-04.

2.2 Магазин сопротивления магазин сопротивлений P4831, ПО "Микроприбор", Украина, г.Львов, номер по Госреестру №6332-77.

2.3 Применяемые для поверки средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2.4 Допускается применять другие средства поверки с аналогичными или лучшими метрологическими характеристиками.

Инв. № подл.	020ГМ	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист
								3
Инв. № дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и Дата.								
Подп. Дата								

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К поверке комплексов допускают лиц, освоивших работу с комплексом и используемыми эталонами, изучивших настоящую методику, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений» (данное требование не распространяется на калибровку).

4 ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны выполняться требования по безопасности, изложенные в эксплуатационной документации используемых средств поверки и комплекса и общих требований электробезопасности («Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ Р 51350-99).

4.2 Персонал, проводящий поверку, должен проходить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и иметь группу по технике электробезопасности не ниже 2-ой.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
Условия в помещении аппаратной (серверной):

- температура окружающего воздуха, °С от + 15 до + 20;
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 90;
- атмосферное давление, от 84 до 107;
- напряжение питания, В от 215 до 230;
- частота переменного тока, Гц 50 ± 1 .

5.2 Перед проведение поверки, средства поверки и вспомогательное оборудование должны быть подготовлены к работе в соответствии с указаниями в эксплуатационной документации.

Инд. № подл.	0207М
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. и дата.	
Подп. Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист
						4

6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1 Внешний осмотр

6.1.1 При проведении внешнего осмотра проверить отсутствие механических повреждений составных частей комплексов, изоляции кабельных линий связи.

6.1.2 ИК, внешний вид компонентов которых не соответствует требованиям проектной документации, к поверке не допускаются.

6.1.3 Убедиться, что надписи и обозначения нанесены на компоненты ИК четко и соответствуют требованиям проектной документации.

6.1.4 Проверить наличие следующих документов:

- эксплуатационную документацию на комплекс (руководство по эксплуатации, руководство оператора, формуляр);
- действующие свидетельства о поверке первичных измерительных преобразователей, входящих в состав измерительных каналов комплексов;
- перечень ИК, подлежащих экспериментальному исследованию;
- протокол предшествующей поверки;
- техническую документацию и свидетельство о поверке эталонов (в случае использования при поверке эталонов заказчика).

6.2 Опробование

6.2.1 Поверяемый комплекс и эталоны после включения в сеть прогревают в течении времени, указанного в эксплуатационной документации.

6.2.2 Опробование комплекса проводят в соответствии с руководством по эксплуатации. Допускается совмещать опробование с процедурой проверки погрешности ИК.

6.2.3 Подтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ

Операция «Подтверждение идентификации ПО утвержденному типу СИ» состоит из следующих этапов:

- определение идентификационного наименования программного обеспечения;
- определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения;
- определение цифрового идентификатора (контрольной суммы исполняемого кода) программного обеспечения.

6.2.3.1 Определение идентификационного наименования программного обеспечения.


Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

Для определения идентификационного наименования программного обеспечения «Комплексы программно-технические микропроцессорной системы автоматизации нефтеперекачивающей станции «Шнейдер Электрик» (далее – ПО «ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик») определяют идентификационные наименования его метрологически значимых программных компонентов:


- встроенного программного обеспечения контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» (далее ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик»);
- программного обеспечения «OPC Factory Server» (далее ПО «OFS»).

Для определения идентификационного наименования ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» необходимо:

- запустить ПО «OS Loader» (OS Loader.exe);
- установить связь с контроллером путем выбора коммуникационного протокола, по которому осуществляется связь (рисунок 1);
- выбрать операцию «Upload OS from device» в открывшемся окне (рисунок 2).

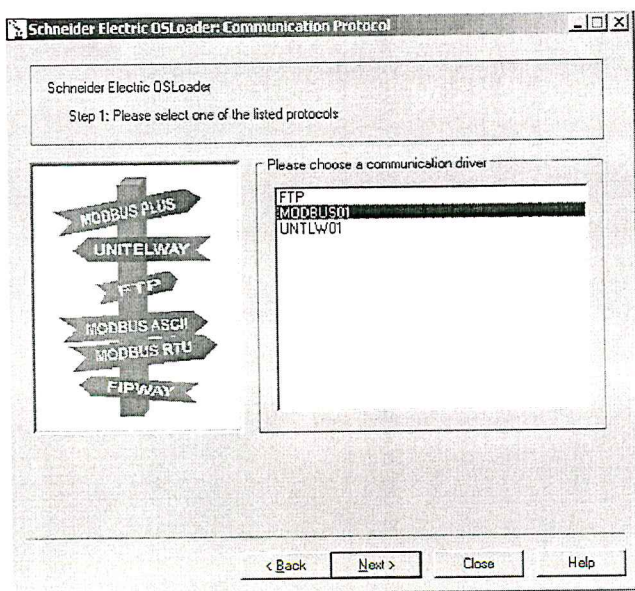

а) выбор коммуникационного протокола

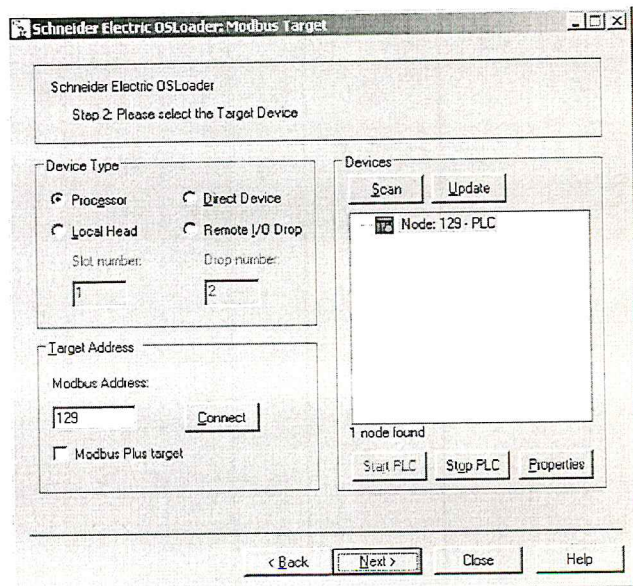

б) ввод адрес устройства

Рисунок 1 – Установка связи с контроллером

Инд. № подл.	020ПМ
Подп. и Дата.	
Взам. инв. №	
Инд. № дубл.	
Подп. дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

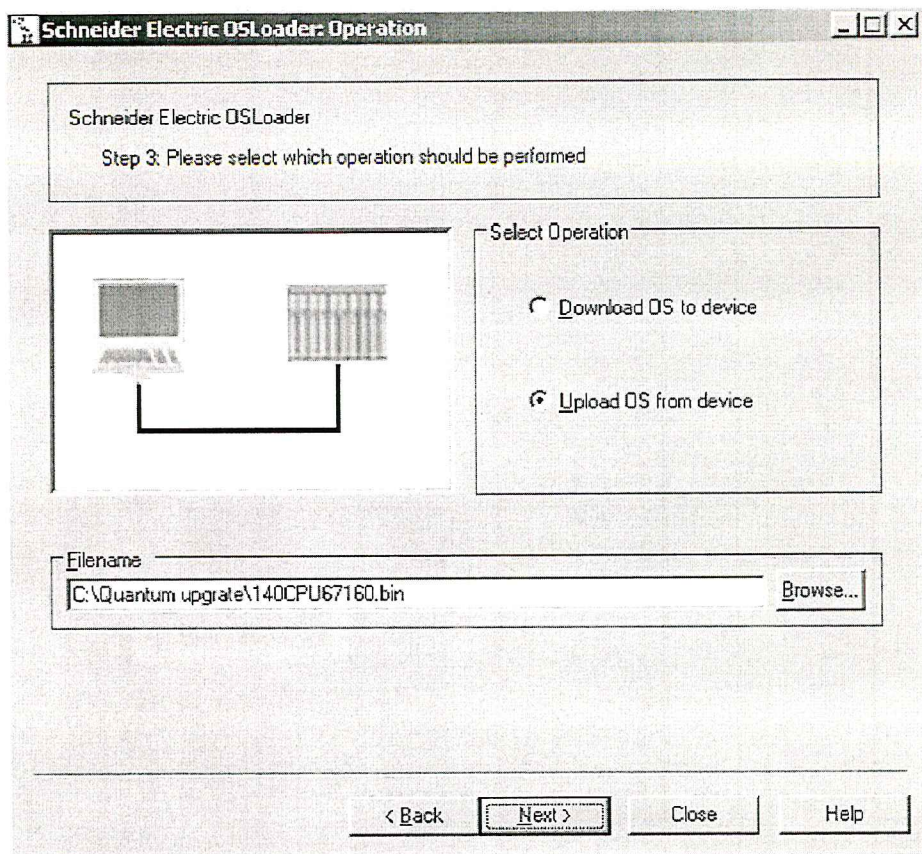


Рисунок 2 – Выбор операции

Текущее идентификационное наименование ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» должно соответствовать указанному в паспорте на конкретный экземпляр контроллера, определенный при первичной поверке.

Идентификационное наименование ПО «OFS» отображается при запуске «OFS Client» (OFS Client.exe).

В таблице 1 приведен перечень метрологически значимых файлов программных компонентов и модулей и их идентификационные наименования.

Таблица 1 – Идентификационные наименования метрологически значимых файлов

Наименование ПО и имя исполнительного файла	Идентификационное наименование ПО	Комментарий
ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» - 140CPU67160_V313.bin	140 CPU 671 60	Рисунок 3
ПО «OPC Factory Server» - ofs.exe	OPC Factory Server – [Server Status]	Рисунок 4

Изн. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	4252-421418.001-2014МП	Лист
							7
Изн. № подл.	№ докум.	Подп.	Дата				

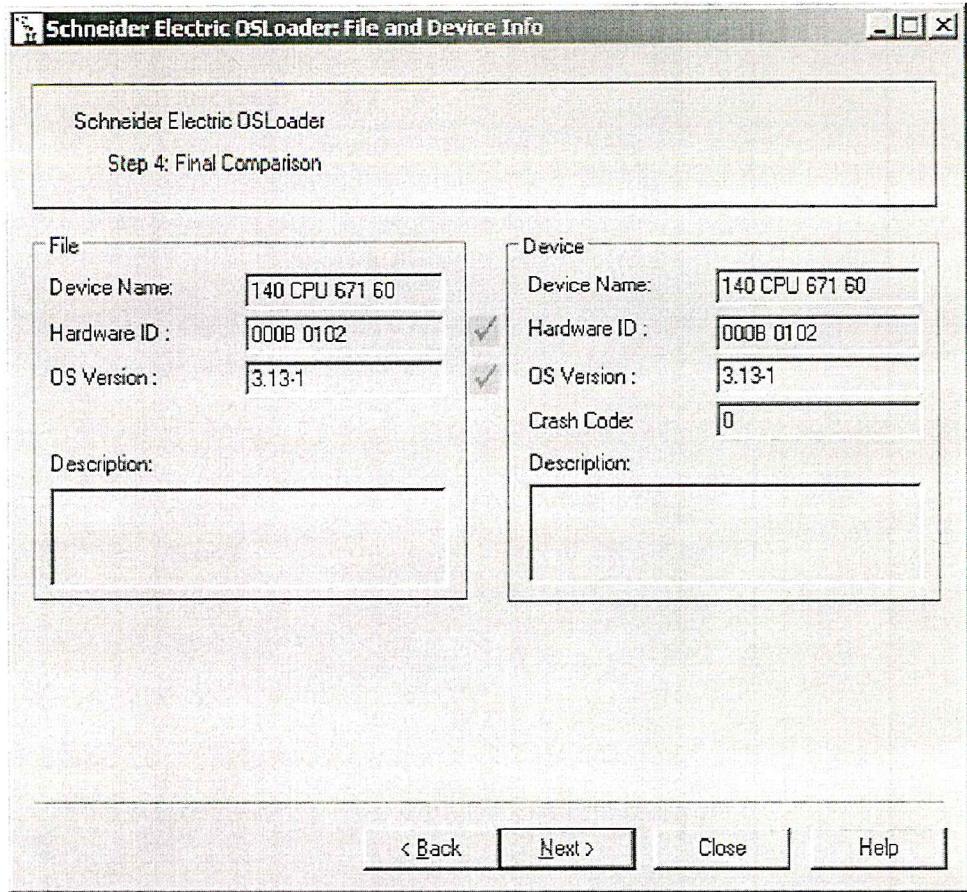


Рисунок 3 – Идентификационное наименование ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик»

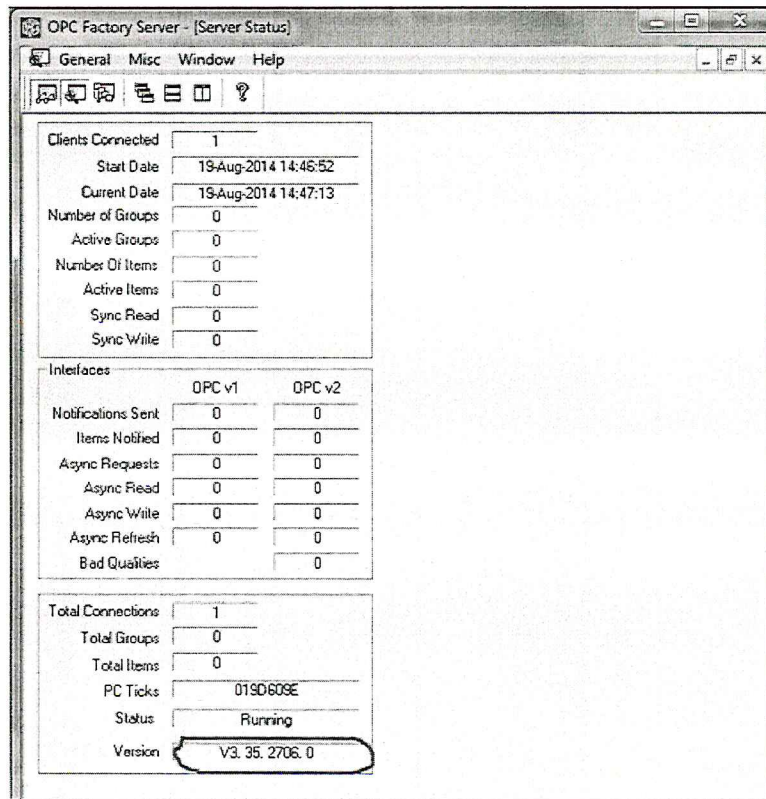


Рисунок 4 – Идентификационное наименование ПО «OPC Factory Server»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4252-421418.001-2014МП

6.2.3.2 Определение номера версии (идентификационного номера) программного обеспечения

Для определения номера версии ПО «ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» определяют номера версий его метрологически значимых программных компонентов.

Для определения номера версии ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» необходимо:

- запустить ПО «OS Loader» (OS Loader.exe);
- установить связь с контроллером путем выбора коммуникационного протокола, по которому осуществляется связь (рисунок 1);
- выбрать операцию «Upload OS from device» в открывшемся окне (рисунок 2).

Текущая версия ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» должна соответствовать указанному в паспорте на конкретный экземпляр контроллера, определенные при первичной поверки.

Номер версии ПО «OPC Factory Server» (далее – ПО «OFS») отображается при запуске «OFS Client» (OFS Client.exe).

В таблице 2 приведен перечень метрологически значимых файлов программных компонентов и модулей и их номера версий.

Таблица 2 – Номера версий метрологически значимых файлов

Наименование ПО и имя исполнительного файла	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Комментарий
ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» - 140CPU67160_V313.bin	не ниже V3.13.1	Рисунок 3
ПО «OPC Factory Server» - ofs.exe	V3.35.2706.0	Рисунок 4

6.2.3.3 Определение цифрового идентификатора программного обеспечения

Для определения цифрового идентификатора ПО «ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» необходимо вычислить цифровые идентификаторы файлов его метрологически значимых программных компонентов.

В таблице 3 приведен перечень метрологически значимых файлов программных компонентов и модулей и их цифровые идентификаторы, вычисленные по алгоритму md5.

Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	4252-421418.001-2014МП	Лист

Таблица 3 – Цифровые идентификаторы метрологически значимых файлов

ПО «OPC Factory Server» - ofs.exe	B532AEEA00356BDF32BE5B8D81B41744
--------------------------------------	----------------------------------

Расчёт контрольной суммы проводится с помощью сертифицированных программ реализующий алгоритм расчета по MD5. При этом производится расчёт контрольных сумм для файлов ПО «OPC Factory Server» (ofs.exe).

Для определения цифрового идентификатора ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» необходимо:

- запустить ПО «OS Loader» (OS Loader.exe);
- установить связь с контроллером путем выбора коммуникационного протокола, по которому осуществляется связь (рисунок 1);
- выбрать операцию «Upload OS from device» в открывшемся окне (рисунок 2);
- сохранить выгруженный с контроллера файл 140CPU67160_V313.bin в указанную директорию и с помощью сертифицированных программ реализующий алгоритм расчета по MD5, произвести расчёт контрольной суммы.

Рассчитанный цифровой идентификатор ВПО контроллера ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик» должен соответствовать указанному в паспорте на конкретный экземпляр.

6.3 Определение метрологических характеристик

6.3.1 Проверка каналов вида 1.1 - входных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный». Измерительный канал имеет структуру: первичный измерительный преобразователь с выходным сигналом постоянного тока стандартного диапазона «4 – 20 мА» – модуль ввода аналоговых сигналов.

6.3.1.1 Отсоединить первичный преобразователь от входных клемм проверяемого канала.

6.3.1.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу согласно рисунку (А.1 – А.2) приложения А. При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.1.3 Установить ток в цепи или последовательно подать на вход канала пять значений тока (в зависимости от схемы подключения), равномерно распределенных по диапазону выходного сигнала датчика (5%, 25%, 50%, 75%, 95%) используемого в проверяемом канале.

6.3.1.4 Для каждого значения установленного тока произвести отсчет результатов измерения физической величины в проверяемом канале по показаниям на

Инв. № подл.	020ГМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	4252-421418.001-2014МП	Лист

дисплее АРМ комплекса и рассчитать погрешности измерения по формулам, в зависимости от измеряемой физической величины.

В случае проверки канала измерения давления, перепада давления, расхода жидкости, виброскорости, загазованности, силы тока, напряжения и мощности предел допускаемой приведенной погрешности измерительного канала определяют по формуле

$$\gamma_1 = \pm 1,1 \sqrt{\left(\frac{A_{\text{изм}} - A_{\text{зад}}}{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}} \cdot 100\% \right)^2 + (\gamma_0)^2}, \quad (1)$$

где γ_1 – предел допускаемой приведенной погрешности измерительного канала, %;

$A_{\text{изм}}$ – измеренное значение физической величины, соответствующее заданному значению (текущему) значению тока;

$A_{\text{зад}}$ – заданное значение физической величины, соответствующее заданному значению (текущему) значению тока;

A_{max} – максимальное значение измеряемой в данном канале величины;

A_{min} – минимальное значение измеряемой в данном канале величины;

γ_0 – предел приведенной погрешности первичного измерительного преобразователя, входящего в состав данного измерительного канала, %.

В случае проверки канала измерения температуры, уровня жидкости, осевого смещения ротора предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала определяют по формуле

$$\Delta_1 = \pm 1,1 \sqrt{\left(\frac{A_{\text{изм}} - A_{\text{зад}}}{A_{\text{max}} - A_{\text{min}}} \cdot X_N \right)^2 + (\Delta_0)^2}, \quad (2)$$

где Δ_1 – предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала;

X_N – диапазон измерений физической величины для данного канала;

Δ_0 – предел абсолютной погрешности первичного измерительного преобразователя, входящего в состав данного измерительного канала.

6.3.1.5 Результаты поверки считаются удовлетворительными, если предел допускаемой погрешности измерительного канала не превышает следующих значений:

- $\pm 0,15$ % для канала измерения избыточного давления нефти/нефтепродуктов, сред вспомогательных систем (кроме давления воздуха);

- $\pm 0,6$ % для канала измерения избыточного давления воздуха;

- $\pm 0,6$ % для канала измерения перепада давления нефти/нефтепродуктов;

Инв. № подл.	020ГТМ	Подп. и Дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист

- $\pm 0,6$ % для канала измерения перепада давления сред вспомогательных систем;
- $\pm 1,5$ % для канала измерения силы тока, напряжения, мощности;
- $\pm 15,0$ % для канала измерения виброскорости;
- $\pm 7,5$ % для канала измерения загазованности воздуха парами нефти/нефтепродуктов;
- $\pm 0,75$ % для канала измерения расхода нефти/нефтепродуктов;
- $\pm 0,15$ мм для канала измерения осевого смещения ротора;
- $\pm 4,5$ мм для канала измерения уровня нефти/нефтепродуктов в резервуаре;
- $\pm 15,0$ мм для канала измерения уровня жидкости во вспомогательных емкостях;
- $\pm 0,75$ °С для канала измерения температуры нефти/нефтепродуктов в трубопроводах;
- $\pm 3,0$ °С для канала измерения температуры других сред.

6.3.2 Проверка каналов вида 1.2 - входных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный» в составе с промежуточными измерительными преобразователями с гальванической развязкой (барьерами искробезопасности). Измерительный канал имеет следующую структуру: первичный измерительный преобразователь с выходным сигналом постоянного тока стандартного диапазона «4 – 20 мА» - промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - модуль ввода аналоговых сигналов.

6.3.2.1 Отсоединить первичный преобразователь от входных клемм проверяемого канала.

6.3.2.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу согласно рисунку (А.3 – А.4) приложения А. При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.2.3 Повторить операции по п. 6.3.1.3 – 6.3.1.4

6.3.2.4 Результаты поверки считаются удовлетворительными, если предел допускаемой погрешности измерительного канала не превышает значений указанных в п. 6.3.1.5.

6.3.3 Проверка измерительных каналов вида 2 – измерения температуры с помощью термопреобразователей сопротивления в составе с промежуточными измерительными преобразователями с гальванической развязкой (барьерами искробезопасности). Измерительный канал имеет структуру: термопреобразователь

Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и Дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист

сопротивления - промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой - модуль ввода аналоговых сигналов.

6.3.3.1 Отсоединить термопреобразователь сопротивления от входных клемм проверяемого канала.

6.3.3.2 Собрать схему подключения калибратора или магазина сопротивления к проверяемому измерительному каналу согласно рисунку (А.5) приложения А. При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор или магазин сопротивления.

6.3.3.3 Установить на калибраторе (или магазине сопротивления) последовательно пять значений сопротивления R, соответствующее значению температуры, равномерно распределенных по диапазону измерения температуры измерительного канала (5%, 25%, 50%, 75%, 95%). Например: T_{min} = - 50 °С; T_{max} = + 150 °С; T₁ = - 40 °С; T₂ = 0 °С T₃ = 50 °С; T₄ = 100 °С; T₅ = 140°С.

6.3.3.4 Для каждого установленного значения произвести отсчет результатов измерения физической величины в проверяемом канале по показаниям на дисплее АРМ комплекса и рассчитать предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала по формуле

$$\Delta_R = \pm 1,1 \sqrt{(T_{\text{зад}} - T_{\text{изм}})^2 + (\Delta_0)^2}, \quad (3)$$

где Δ_R – предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала;

T_{зад} – заданное значение температуры, соответствующее заданному (текущему) значению сопротивления, °С;

T_{изм} – измеренное значение температуры, соответствующее заданному (текущему) значению сопротивления, °С;

Δ_0 – предел абсолютной погрешности первичного измерительного преобразователя, входящего в состав данного измерительного канала.

6.3.3.5 Результаты поверки считаются удовлетворительными, если предел допускаемой абсолютной погрешности измерительного канала не превышает следующих значений:

- ± 0,75 °С для канала измерения температуры нефти/нефтепродуктов в трубопроводах;

- ± 3,0 °С для канала измерения температуры других сред.

6.3.4 Проверка каналов вида 3.1 - выходных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный» в составе с промежуточными измерительными преобразователями с гальванической развязкой (барьерами искробезопасности).

Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4252-421418.001-2014МП	Лист
												13

Измерительный канал имеет структуру: модуль вывода аналоговых сигналов - промежуточный измерительный преобразователь с гальванической развязкой.

6.3.4.1 Отсоединить исполнительное устройство от входных клемм проверяемого канала.

6.3.4.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу согласно рисунку (А.4) приложения А, переключив многофункциональный калибратор в режим измерения силы постоянного тока. При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.4.3 Последовательно задать с дисплея АРМ системы не менее пяти значений управляемого параметра, равномерно распределенных по диапазону управления (5%, 25%, 50%, 75%, 95%).

6.3.4.4 Для каждого заданного значения параметра выполнить измерение силы постоянного тока с помощью калибратора и рассчитать приведенную погрешность измерительного канала по формуле

$$\gamma_{I_{\text{вых}}} = \pm \frac{I_{\text{изм}} - I_{\text{зад}}}{I_{\text{max}} - I_{\text{min}}} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где $\gamma_{I_{\text{вых}}}$ – приведенная погрешность измерительного канала, %;

$I_{\text{изм}}$ – измеренное значение выходного тока, мА;

$I_{\text{зад}}$ – заданное значение выходного тока, (20 мА – для верхней границы диапазона (100 %), 4 мА – для нижней границы диапазона (0 %) и т. д.);

I_{max} – максимальное значение выходного тока (20 мА);

I_{min} – минимальное значение выходного тока (4 мА).

6.3.4.5 Результаты поверки считаются положительными, если приведенная погрешность измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона измерений не превышают значений указанных в таблице 4.

Таблица 4 – Пределы основной приведенной погрешности ИК вида 3

Тип используемого модуля вывода аналогового сигнала	Пределы приведенной погрешности измерительного канала, %
ВМХАМО0410	±0,15
140АСО02000	±0,10
ВМХАМО0210	±0,15
ВМХАМО0802	±0,15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

6.3.5 Проверка каналов вида 3.2 - выходных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный». В состав измерительного канала входит только модуль вывода аналоговых сигналов.

6.3.5.1 Отсоединить исполнительное устройство от входных клемм проверяемого канала.

6.3.5.2 Собрать схему подключения калибратора к поверяемому измерительному каналу согласно рисунку (А.2) приложения А, переключив многофункциональный калибратор в режим измерения силы постоянного тока. При подключении необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на калибратор.

6.3.5.3 Повторить операции по п.6.3.4.3 – 6.3.4.4.

6.3.5.4 Результаты поверки считаются положительными, если приведенная погрешность измерительного канала в каждой проверяемой точке диапазона измерений не превышает значений, указанных в таблице 4.

7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ


7.1. Комплекс считается прошедшим поверку с положительным результатом, если погрешности всех его измерительных каналов не выходят за установленные для них пределы.

7.2 При положительных результатах поверки комплекса оформляется свидетельство о поверке либо в соответствующий раздел паспорта комплекса наносится поверительное клеймо согласно Правилам по метрологии ПР 50.2.006-94 "ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений". К свидетельству или отметке в паспорте прилагаются протоколы (приложение Б) с результатами поверки по всем измерительным каналам.


7.3 При отрицательных результатах поверки комплекса свидетельство о предыдущей поверке аннулируется, поверительное клеймо в паспорте гасится и выдается извещение о непригодности согласно Правилам по метрологии ПР 50.2.006-94.

Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4252-421418.001-2014МП					
										Лист
						15				


Приложение А
(обязательное)
Схема поверки комплексов ПТК МПСА НПС «Шнейдер Электрик»

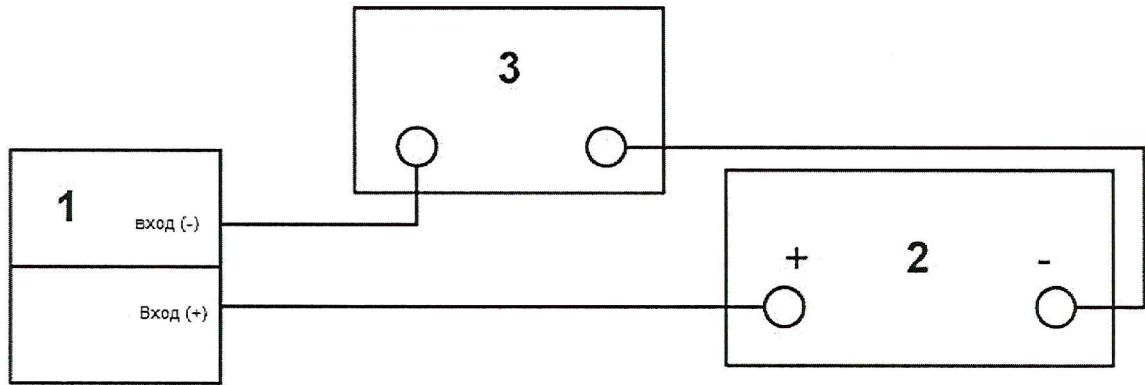

1 – модуль аналогового ввода; 2 – многофункциональный калибратор; 3 – магазин сопротивлений;
Рисунок А.1 – Схема соединения приборов при поверке входных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный»

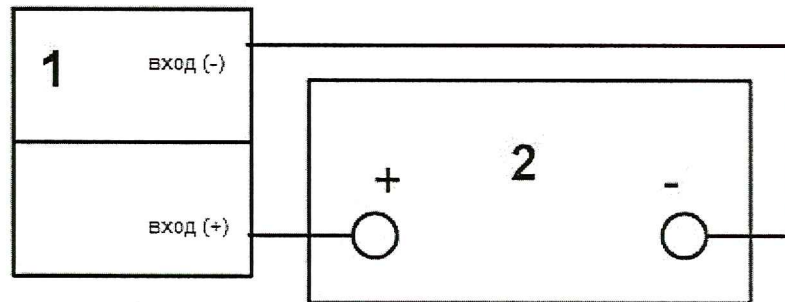

1 – модуль аналогового ввода; 2 – многофункциональный калибратор;
Рисунок А.2 – Схема соединения приборов при поверке входных/выходных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный»

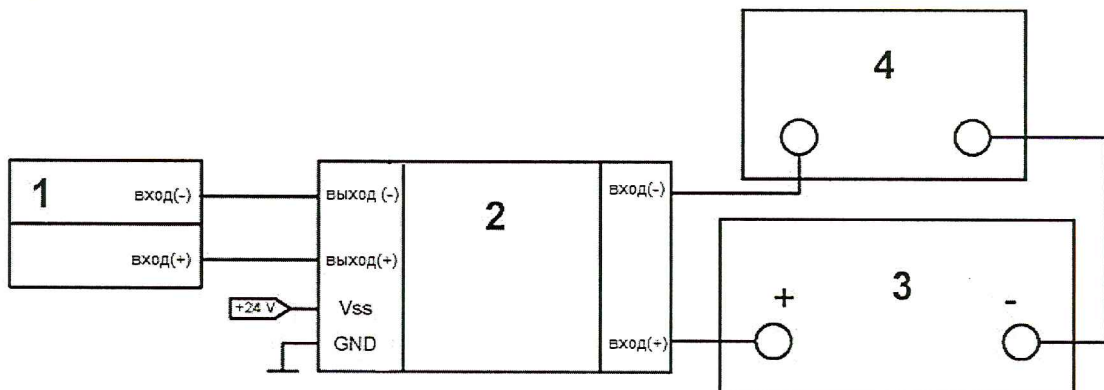


1 – модуль аналогового ввода; 2 – барьер искробезопасности;
3 – многофункциональный калибратор; 4 – магазин сопротивлений;
Рисунок А.3 – Схема соединения приборов при поверке входных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный» в составе с промежуточными измерительными преобразователями с гальванической развязкой (барьерами искробезопасности)

Инв. № подл.	020ПМ
Подп. и дата.	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. Дата	


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4252-421418.001-2014МП

Продолжение приложения А

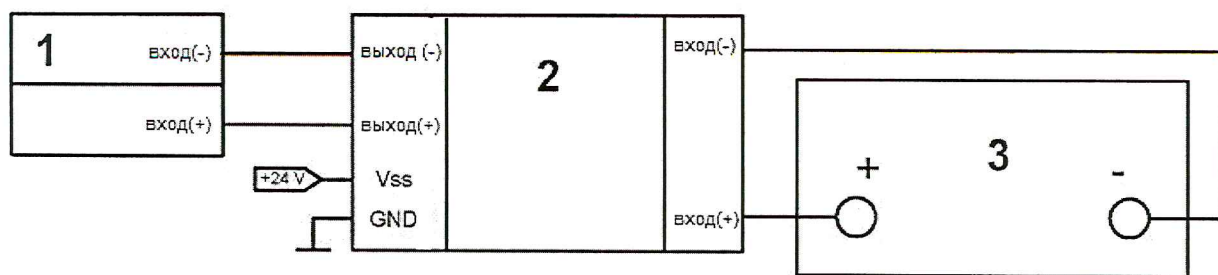

1 – модуль аналогового ввода; 2 – барьер искробезопасности; 3 – многофункциональный калибратор;
 Рисунок А.4 – Схема соединения приборов при поверке входных/выходных аналоговых измерительных каналов типа «4 – 20 мА униполярный» в составе с промежуточными измерительными преобразователями с гальванической развязкой (барьерами искробезопасности)

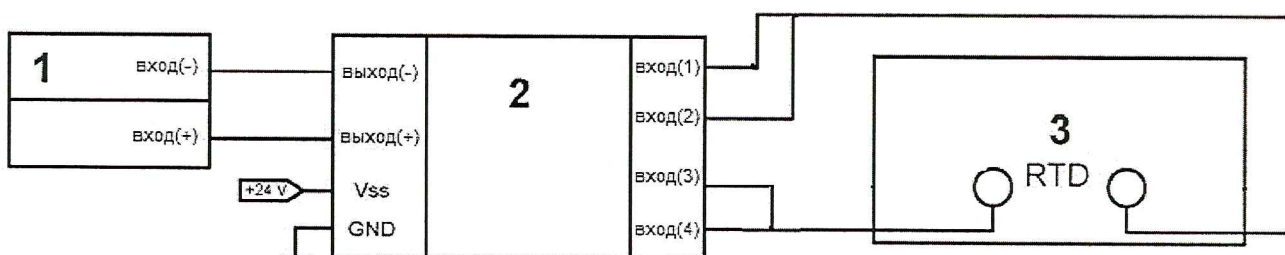

1 – модуль аналогового ввода; 2 – барьер искробезопасности;
 3 – многофункциональный калибратор/магазин сопротивлений;
 Рисунок А.5 – Схема соединения приборов при поверке входных аналоговых измерительных каналов температуры с помощью термопреобразователей температуры

Инв. № подл.	020ПМ
Подп. и дата.	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. Дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

4252-421418.001-2014МП

Приложение Б
(обязательное)
Форма протокола поверки

Канал	Проверяемая точка, % диап.	Значения физической величины контролируемого параметра		Погрешность ИК без учета первичного преобразователя	Предел погрешности первичного измерительного преобразователя	Предел суммарной погрешности ИК	Предел допускаемой погрешности измерительного канала	Заключение
		Заданное значение	Измеренное значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5							
	25							
	50							
	75							
	95							

Инв. № подл.	020ПМ	Подп. и дата.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

4252-421418.001-2014МП

Лист

18