

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора  
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

\_\_\_\_\_ В. А. Еремин

«16 » 11 2017 г.

**Система измерительная автоматизированной системы управления  
технологическим процессом агломашины № 3 Агломерационной фабрики  
АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Подсистема управления спеканием шихты  
агломашины № 3**

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

МП ИЦ278.03-17

2017 г.

## Содержание

1	Общие положения .....	3
2.	Операции поверки .....	3
3	Средства поверки.....	4
4	Требования к квалификации поверителей .....	4
5	Требования безопасности .....	5
6	Условия поверки.....	5
7	Подготовка к поверке.....	5
8	Проведение поверки.....	6
9	Оформление результатов поверки .....	9
	Приложение А .....	10
	Приложение Б.....	16
	Приложение В.....	17
	Лист регистрации изменений.....	18

## 1. Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на Систему измерительную автоматизированной системы управления технологическим процессом агломашины № 3 Агломерационной фабрики АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Подсистема управления спеканием шихты агломашины № 3 (ИС), заводской № ИЦ278.03, изготовленную АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и устанавливает методы и средства ее поверок.

1.2 Поверке подлежит ИС в соответствии с перечнем измерительных каналов (ИК), приведенным в приложении А.

1.3 Первичную поверку ИС выполняют после проведения испытаний с целью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, выполняемых при испытаниях типа.

1.4 Периодическую поверку ИС выполняют в процессе эксплуатации через установленный межповерочный интервал (МПИ).

1.5 Внеочередную поверку проводят после ремонта системы, замены её измерительных компонентов. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые подвергались ремонту.

1.6 Измерительные компоненты ИС (измерительные преобразователи (ИП), программируемый логический контроллер (PLC)) поверяют с МПИ, установленным при утверждении их типа.

1.7 Допускается применение ИП аналогичных типов, внесенных в информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками (МХ). При замене ИП на преобразователи аналогичных типов, необходимо об этом сделать запись в паспорте ИС п. 6 Особые отметки.

1.8 При замене измерительных компонентов на компоненты с отличающимися техническими и МХ, для ИК подвергшихся модернизации, необходимо проведение испытаний с целью внесения изменений в описание типа.

1.9 При модернизации ИС путем введения новых ИК и в случае обновления программного обеспечения (ПО) ИС, расширении/модификации его функций, то проводятся испытания с целью внесения изменений в описание типа.

1.10 МПИ ИС – 1 год.

## 2. Операции поверки

Таблица 1 – Операции поверки

Операции поверки	Номер пункта методики поверки	Проведение операций при			
		первичной поверке	периодической поверке	после замены центрального процессора или модулей ввода	внеочередной поверке
1	2	3	4	5	6
1 Внешний осмотр	8.1	+	+	+	-
2 Проверка измерительных компонентов ИС	8.2	+	+	+	-

## Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
3 Проверка условий эксплуатации ИС	8.3	+	+	-	-
4 Проверка функционирования ИС	8.4	+	+	+	+
5 Проверка идентификационных данных ПО	8.5	+	+	+	+
6 Определение погрешности хода времени АРМ ИС относительно координированной шкалы времени UTC (SU)	8.6	+	+	-	+
7 Определение времени рассогласования между PLC и АРМ	8.7	+	+	+	+
<b>Примечания:</b> «+» – операция выполняется, «-» – операция не выполняется; * – выполняется только при замене центрального процессора PLC.					

**3 Средства поверки**

3.1 При проведении поверки применяются инструментальные средства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на измерительные компоненты ИС, а также приведенными в таблице 2.

Таблица 2 – Средства измерений

Наименование	Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде
Термогигрометр ИВА-6Р-Д	46434-11
Мультиметр цифровой 34401А	54848-13
Планшетный компьютер с фотоаппаратом, настроенный на синхронизацию шкалы времени с тайм-сервера уровня stratum 1 ( <a href="http://ntp1.niiftri.irkutsk.ru">ntp1.niiftri.irkutsk.ru</a> ) Восточно-Сибирского филиала ФГУП «ВНИИФТРИ»	–

3.2 Применяемые для поверки СИ должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3.3 Допускается применение других СИ, обеспечивающие измерение параметров с требуемой точностью.

**4 Требования к квалификации поверителей**

4.1 Поверка ИС выполняется специалистами, аттестованными в качестве поверителей СИ, ознакомившиеся с технической и эксплуатационной документацией и настоящей

методикой поверки, имеющие удостоверение на право работы с напряжением до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже третьей).

4.2 При проведении поверки соблюдают требования охраны труда предприятия, на котором проводят поверку ИС. Выполняют требования действующих нормативных актов, инструкций по охране труда и окружающей среды.

## **5 Требования безопасности**

При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий»;
- «Правила устройства электроустановок», раздел I, III, IV;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России от 13.01.03 № 6) ;
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» приказ № 328н от 24 июля 2013 г., с изменениями приказ № 74н от 19 февраля 2016 г.;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- эксплуатационная документация на СИ, испытательное оборудование и компоненты ИС;
- СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов» приказ № 656 от 30 декабря 2013 г.;
- Инструкция по работе с компьютерной техникой (АСНи 01-99);
- СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

## **6 Условия поверки**

Условия поверки ИС должны соответствовать техническим условиям эксплуатации компонентов ИС.

## **7 Подготовка к поверке**

### **7.1 На поверку ИС предоставляют следующие документы:**

- описание типа СИ;
- инструкции по эксплуатации;
- техническую документацию;
- паспорт СИ;
- действующие свидетельства о поверке измерительных компонентов, входящих в состав ИК;
- свидетельство о предыдущей поверке ИС (при периодической и/или внеочередной поверке).

### **7.2 Перед проведением поверки выполняют следующие подготовительные работы:**

- изучают настоящий документ и эксплуатационную документацию на поверяемую ИС и её компоненты;

- проводят организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности поверочных работ в соответствии с действующими правилами и руководствами по эксплуатации применяемого оборудования;
- подготавливают средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

## **8 Проведение поверки**

### **8.1 Внешний осмотр**

8.1.1 Проверяют соответствие комплектности ИС перечню, приведенному в паспорте СИ и таблице А.1 приложения А настоящей МП.

8.1.2 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений измерительных компонентов.

8.1.3. Проверяют размещение измерительных компонентов, правильность схем подключения и маркировки, четкость нанесения обозначений.

8.1.4 Проверяют отсутствие обрывов и нарушений изоляции кабелей и жгутов, влияющих на функционирование ИС.

8.1.5 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных линий, отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы.

При отсутствии возможности оперативного устранении недостатков, поверка ИС прекращается.

### **8.2 Проверка измерительных компонентов ИС**

8.2.1 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных компонентов: ИП, PLC. Перечень измерительных компонентов представлен в приложении А паспорта ИС и таблице А.1 приложения А настоящей МП.

8.2.2 Проверяют наличие поверительных пломб, клейм, соответствие типов и заводских номеров, фактически используемых измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в предъявленных свидетельствах о поверке.

При выполнении условий указанных в п.п. 8.2.1 и 8.2.2 результат поверки считают успешным, а погрешности ИК соответствуют заявленным в описании типа СИ.

При выявлении измерительных компонентов без свидетельств о поверке, свидетельств с истекшим МПИ или не внесенных в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений РФ, операции по поверке ИС прекращаются.

### **8.3 Проверка условий эксплуатации ИС**

Проверяют условия эксплуатации на соответствие требованиям нормированных в технической документации компонентов ИС.

Результат проверки положительный, если фактические условия эксплуатации каждого компонента ИС соответствуют рабочим условиям применения.

### **8.4 Проверка функционирования ИС**

8.4.1 Проверка производится при её функционировании в рабочем режиме, средствами прикладного ПО, установленного на автоматизированном рабочем месте (АРМ).

8.4.2 Проверяют отображение текущих значений технологических параметров и информации о ходе технологического процесса, текущих значений даты и времени.

8.4.3 Проверяют отсутствие сообщений об ошибках и неисправностях в ИК.

8.4.4 Проверяют регистрацию измеренных данных, ведение архива данных по всем ИК. Результат проверки положительный, если выполняются все условия.

## 8.5 Проверка идентификационных данных ПО

8.5.1 Проверку идентификационных данных ПО ИС проводят в процессе штатного функционирования. Прикладное ПО ИС включает в свой состав программное обеспечение, функционирующее на АРМ и в контроллере.

8.5.2 Идентификационные данные метрологически значимой части ПО ИС – контрольные суммы файлов конфигурации проектов PLC и АРМ.

8.5.3 Определение значений контрольных сумм для файлов метрологически значимой части ПО проводится с помощью программатора с предустановленной утилитой HashCalc (допускается использование другой сторонней утилиты, реализующей расчет контрольной суммы по алгоритму MD5).

Определение значений контрольных сумм проводится следующим образом:

- запустить Hashcalc.exe;
- в выпадающем списке «Data Format» необходимо выбрать «File»;
- в текстовом поле «Data» указать путь до файла конфигурации проекта PLC;
- флагок «MD5» установить в положение включен;
- нажать кнопку «Calculate» и сравнить полученные данные с указанными в таблице 3 в соответствии с рисунком 1.

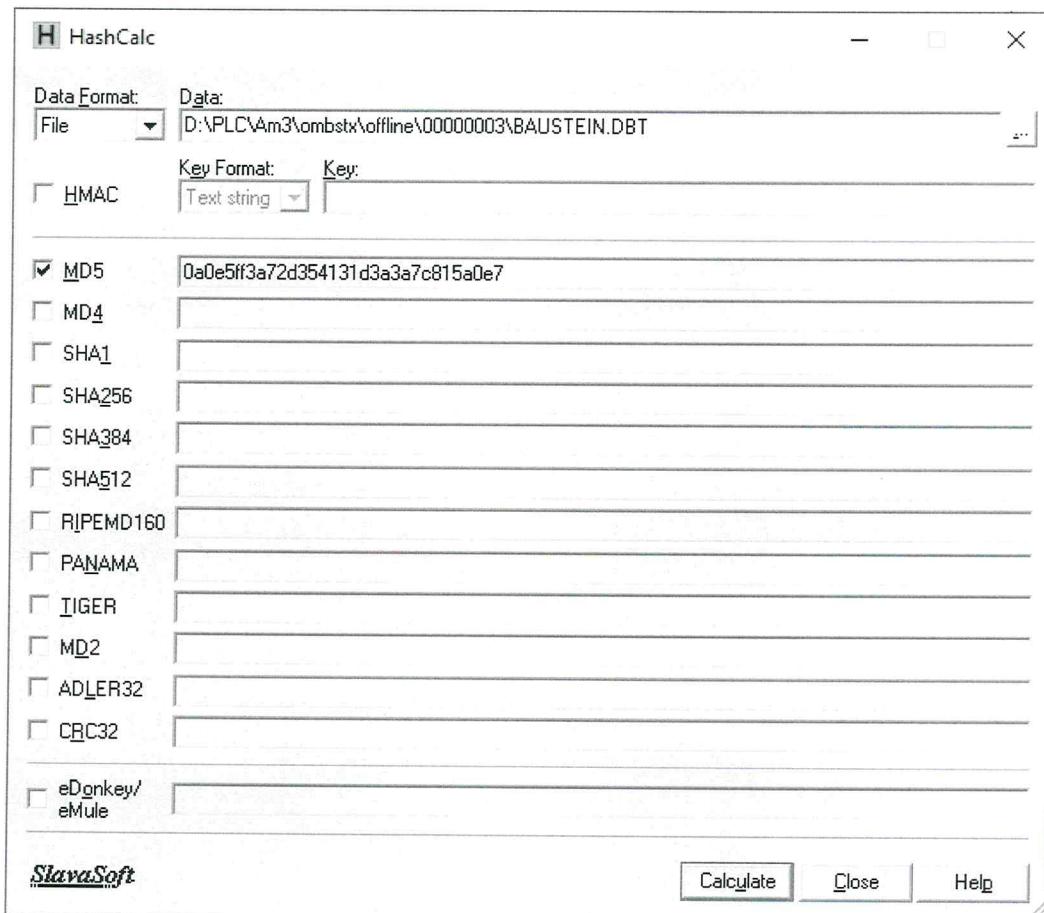


Рисунок 1 – Расчет контрольной суммы MD5 файла конфигурации проекта PLC

Таблица 3 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Проект контроллера PLC: «AM3» Проект WinCC подсистемы визуализации: WinCC «AIP-AGLO3»
Номер версии (идентификационный номер ПО)	–
Цифровой идентификатор ПО	Для файлов конфигурации проекта «AM3»: \PLC\AM3\ombstx\offline\00000003\BAUSTEIN.DBT 0a0e5ff3a72d354131d3a3a7c815a0e7 \PLC\AM3\ombstx\offline\00000003\SUBBLK.DBT ebd611e0787eb09caedf96a051ee01ce Для файлов конфигурации проекта «AIP-AGLO3»: \AIP-AGLO3\AIP-AGLO3.MCP 8e8a85156f9f60039c8d9248aa838284 AIP-AGLO3\AIP-AGLO3.mdf 17ed13597d3b84005d055a7080dc6215
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	MD5

- в текстовом поле «Data» указать путь до файла конфигурации проекта WinCC станции визуализации;
- нажать кнопку «Calculate» в соответствии с рисунком 2 и сравнить полученные данные с указанными в таблице 3.

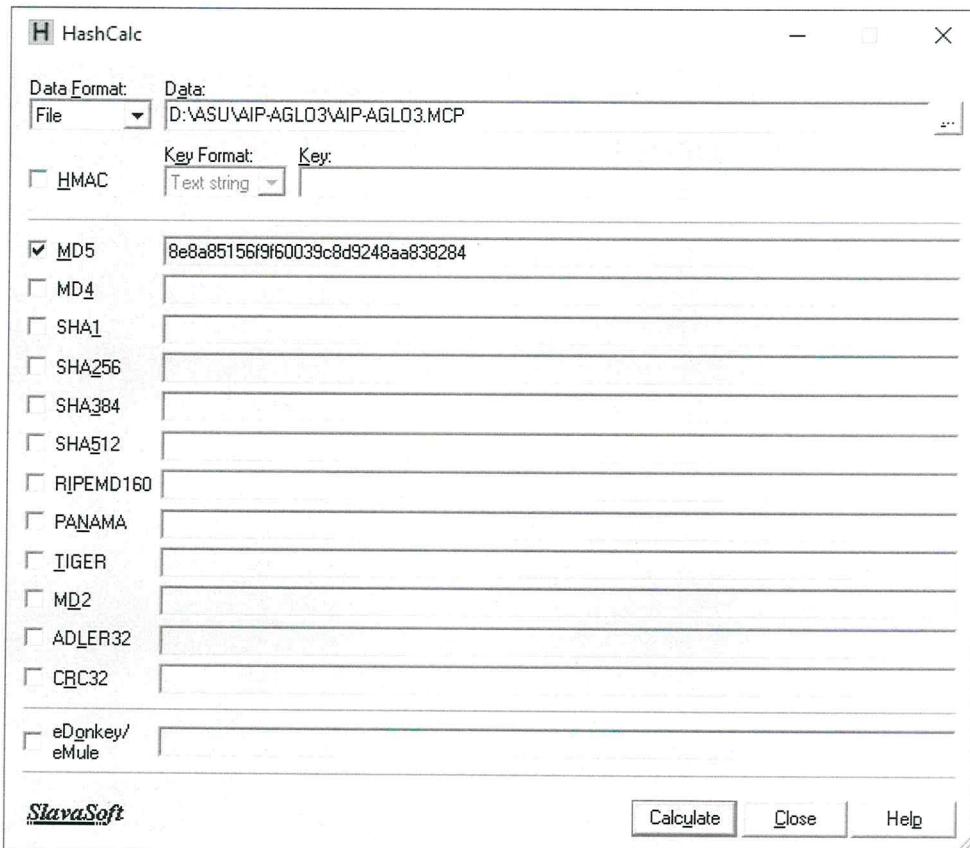


Рисунок 2 – расчет контрольной суммы MD5 файла конфигурации станции визуализации

8.5.4 Результат проверки положительный, если контрольные суммы файлов конфигурации проектов совпадают с приведенными в описании типа на ИС.

## **8.6 Определение погрешности хода времени АРМ ИС относительно координированной шкалы времени UTC (SU)**

8.6.1 Выполняют принудительную синхронизацию хода времени планшетного компьютера с любым из тайм-серверов ФГУП «ВНИИФТРИ», являющимися средством передачи эталонных сигналов частоты и времени ГСВЧ РФ. Планшетный компьютер переводят в режим fotosъемки с настройками фиксации текущей даты и времени.

8.6.2 На АРМ вызывают системное окно операционной системы «Дата и время». Указанное окно индицирует часы с секундным отсчетом для АРМ.

8.6.3 Производят фотофиксацию системного окна «Дата и время» на мониторе АРМ.

8.6.4 На фотоснимке осуществляют сличение времени планшетного компьютера со временем АРМ.

Результат проверки положительный, если отличие показаний шкалы времени соответствует ГОСТ 8.129–2013.

## **8.7 Определение времени рассогласования между PLC и АРМ**

8.7.1 На программаторе или АРМ в online режиме запускают приложение отображающее дату и время в контроллере.

8.7.2 На АРМ вызывают системное окно операционной системы «Дата и время».

8.7.3 С помощью приложения «Print Screen» операционной системы Windows или фотоаппарата производят фиксацию значений даты и времени.

8.7.4 Осуществляют сличение времени PLC и АРМ.

Результат проверки положительный, если отличие времени на PLC и АРМ не превышает  $\pm 1$  секунды.

## **9 Оформление результатов поверки**

9.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в приложении настоящей МП.

9.2 При положительных результатах поверки ИС оформляют свидетельство о поверке по форме приложения 1 приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке ИС в виде оттиска поверительного клейма. Система признается годной к эксплуатации.

9.3 При отрицательных результатах поверки ИС признается непригодной к дальнейшей эксплуатации, на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с приложением 2 приказа Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 с указанием причин.

Начальник технического отдела  
ФБУ «КЦСМ» НФ

Разработали

Инженер по метрологии 1 категории  
отдела электро-радиотехнических средств  
измерений

А.И. Тестов

Е. Л. Жукова

**Приложение А**  
(обязательное)

Метрологические характеристики измерительных каналов ИС

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	Наименование, тип СИ	СИ, входящие в состав ИК ИУС		Основная погрешность ИК
				Госреестр №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	
1	2	3	4	5	6	7
			Центральный процессор контроллера программируемого Simatic S7-300 CPU318-2DP 6ES7 318-2AJ00-0AB0			8
1	Расход воды на корпус первичного смешивания	от 0 до 32 М <sup>3</sup> /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ, мод. Профи (далее - ВЗЛЕТ ЭМ, мод. Профи) Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 мод.: 6ES7 331 7KF02 0AB0 контроллера программируемого Simatic S7-300 (далее - 6ES7 331-7KF02-0AB0)	30333-05	δ=±1,0 %	-
2	Расход воды на окомкователь нижнего слоя	от 0 до 25 М <sup>3</sup> /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР (далее -ВЗЛЕТ ЭР) 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	γ=±0,5 %	γ=±0,7 %
3	Расход воды на окомкователь верхнего слоя	от 0 до 25 М <sup>3</sup> /ч	6ES7 331-7KF02-0AB0	20293-00	δ=±2,0 %	-
4	Расход коксового газа на 1 секцию	от 0 до 3200 М <sup>3</sup> /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSII 7MF 4433 (далее - SITRANS P DSII 7MF4433) 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05	γ=±0,25 %	γ=±0,25 %/10 °C
5	Расход воздуха на 1 секцию	от 0 до 25000 М <sup>3</sup> /ч	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	γ=±0,5 %	γ=±0,7 %
			30883-05	15772-11	γ=±0,25 %	γ=±0,25 %/10 °C
			6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	γ=±0,5 %	γ=±0,7 %

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Расход коксового газа на 2 секцию	от 0 до 2500 $\text{м}^3/\text{ч}$	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,5\%$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,9\%$
7	Расход воздуха на 2 секцию	от 0 до 25000 $\text{м}^3/\text{ч}$	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,5\%$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,9\%$
8	Давление коксового газа на 1 секцию	от 0 до 1000 $\text{kgs}/\text{m}^2$	Преобразователь давления измерительный Sitrans P Z типа 7MF1563 (далее -Sitrans P Z типа 7MF1563)	45743-10	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,6\%$
9	Давление воздуха на 1 секцию	от 0 до 1000 $\text{kgs}/\text{m}^2$	Sitrans P Z типа 7MF1563 6ES7 331-7KF02-0AB0	45743-10	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,6\%$
10	Давление коксового газа на 2 секцию	от 0 до 1000 $\text{kgs}/\text{m}^2$	Sitrans P Z типа 7MF1564 6ES7 331-7KF02-0AB0	45743-10	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,25\%$	$\gamma=±0,6\%$
11	Давление воздуха на 2 секцию	от 0 до 1000 $\text{kgs}/\text{m}^2$	Sitrans P Z типа 7MF1563 6ES7 331-7KF02-0AB0	45743-10 15772-11	$\gamma=±0,25\%$ $\gamma=±0,5\%$	$\gamma=±0,25\%$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,25\%$ $\gamma=±0,7\%$	$\gamma=±0,6\%$
12	Температура горна 1 секции	от +800 до +1400 $\text{°C}$	ИК-Пирометр Термоскоп, мод. Термоскоп-200 (далее- Термоскоп-200) 6ES7 331-7KF02-0AB0	26443-04 15772-11	$\gamma=±1\%$	$\gamma=±0,5\%$	$\gamma=±0,5\%$	$\Delta=±6,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
13	Температура горна 2 секции	от +800 до +1400 $\text{°C}$	Термоскоп-200 6ES7 331-7KF02-0AB0	26443-04 15772-11	$\gamma=±1\%$	$\gamma=±0,5\%$	$\gamma=±0,5\%$	$\Delta=±6,1\text{ }^{\circ}\text{C}$
14	Разряжение дымовых газов в общем коллекторе	от -2500 до 0 $\text{kgs}/\text{m}^2$	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,6\%$
15	Температура дымовых газов в общем коллекторе	от 0 до +1100 $\text{°C}$	Преобразователь термоэлектрический ТХА-20 6ES7 331-7KF02-0AB0	36370-07 15772-11	$\Delta=±2,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ от 0 до +333 $\text{°C}$ включ. $\Delta=±(0,0075 \cdot  t ) \text{ }^{\circ}\text{C}$ св. +333 $\text{°C}$	-	$\Delta=±2,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ от 0 до +333 $\text{°C}$ включ. $\Delta=±(0,0075 \cdot  t +0,22) \text{ }^{\circ}\text{C}$ св. +333 $\text{°C}$	
16	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 1	от -2500 до 0 мм в. ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,25\% / 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\gamma=±0,6\%$

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 2	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
18	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 3	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
19	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 4	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
20	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 23	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
21	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 24	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
22	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 25	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
23	Разряжение дымовых газов в вакуум-камере № 26	от -2500 до 0 мм.в.ст.	SITRANS P DSIII 7MF4433 6ES7 331-7KF02-0AB0	30883-05 15772-11	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,25\%$ $\gamma = \pm 0,7\%$	$\gamma = \pm 0,6\%$
24	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 1	от 0 до +600 °C	Преобразователь термозлектрический кабельный КТХА, мод. КТХА-01.06 (далее КТХА-01.06) 6ES7 331-7KF02-0AB0	36765-09 15772-11	$\Delta = \pm 2,5\%$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta = \pm (0,0075 \cdot  t ) °C$ св. +333 °C	$\Delta = \pm 2,5\%$ - $\Delta = \pm (0,0075 \cdot  t ) °C$ св. +333 °C	$\Delta = \pm 2,6\%$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta = \pm (0,0075 \cdot  t ) °C$ св. +333 °C	$\Delta = \pm 2,6\%$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta = \pm (0,0075 \cdot  t ) °C$ св. +333 °C

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 2	от 0 до +600 °C	KTXA-01.06	36765-09 Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	-		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C
26	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 3	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 γ=±0,7 %	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	γ=±1,0 %		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C
27	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 4	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 γ=±0,7 %	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	γ=±1,0 %		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C
28	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 23	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 γ=±0,7 %	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	γ=±1,0 %		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C
29	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 24	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 γ=±0,7 %	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	γ=±1,0 %		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C
30	Температура дымовых газов в вакуум-камере № 25	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 γ=±0,7 %	Δ=±2,5 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t ) °C св. +333 °C	γ=±1,0 %		Δ=±2,6 °C от 0 до +333 °C включ. Δ=±(0,0075· t +0,08) °C св. +333 °C

## Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Температура дымовых газов в вакум-камере № 26	от 0 до +600 °C	KTXA-01.06	36765-09	$\Delta= \pm 2,5^{\circ}\text{C}$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta= \pm (0,0075 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$ св. +333 °C св. +333 °C	-		$\Delta= \pm 2,6^{\circ}\text{C}$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta= \pm (0,0075 \cdot  t +0,08) ^{\circ}\text{C}$ св. +333 °C
32	Температура подшипника дымососа, т.1	от 0 до +100 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma= \pm 0,7\%$	$\gamma= \pm 1,0\%$		$\Delta= \pm 0,6^{\circ}\text{C}$
33	Температура подшипника дымососа, т.2	от 0 до +100 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	21968-05	$\gamma= \pm 0,5\%$	$\gamma= \pm 0,45\% / 10^{\circ}\text{C}$		
34	Температура подшипника дымососа, т.3	от 0 до +100 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma= \pm 0,5\%$	$\gamma= \pm 0,7\%$		$\Delta= \pm (0,7+0,0065 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$
35	Температура подшипника дымососа, т.4	от 0 до +100 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	21968-05	$\gamma= \pm 0,5\%$	$\gamma= \pm 0,45\% / 10^{\circ}\text{C}$		$\Delta= \pm (0,7+0,0065 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$
36	Температура начала охладителя	от -40 до +1100 °C	KTXA-01.06	14216-97	$\Delta= \pm (0,5+0,0065 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$	-		$\Delta= \pm (0,7+0,0065 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$
37	Температура конца охладителя	от 0 до +600 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11	$\gamma= \pm 0,5\%$	$\gamma= \pm 0,7\%$		$\Delta= \pm 2,6^{\circ}\text{C}$ от 0 до +333 °C включ. $\Delta= \pm (0,0075 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$ св. +333 °C св. +333 °C
38	Давление в системе централизованной пластичной смазки	от 0 до 250 кгс/см <sup>2</sup>	6ES7 331-7KF02-0AB0	12378-90	$\Delta= \pm 2,5^{\circ}\text{C}$ от -40 до +300 °C включ. $\Delta= \pm (0,0075 \cdot  t ) ^{\circ}\text{C}$ св. +300 °C	-		$\Delta= \pm 2,7^{\circ}\text{C}$ от 0 до +300 °C включ. $\Delta= \pm (0,0075 \cdot  t +0,18) ^{\circ}\text{C}$ св. +300 °C
			Sitrans P Z типа 7MF1563	15772-11	$\gamma= \pm 0,7\%$	$\gamma= \pm 1,0\%$		$\gamma= \pm 0,25\%$
			6ES7 331-7KF02-0AB0	45743-10	$\gamma= \pm 0,25\%$	$\gamma= \pm 0,25\%$		
				15772-11	$\gamma= \pm 0,5\%$	$\gamma= \pm 0,7\%$		$\gamma= \pm 0,6\%$

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Температура воздуха в шкафу AZ33	от -30 до +60 °C	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом Метран-270-Exia, мод. ТСМУ Метран-274-Exia (далее - ТСМУ Метран-274-Exia)	21968-11	$\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,45\% / 10^{\circ}\text{C}$		$\Delta = \pm 0,5^{\circ}\text{C}$
40	Температура воздуха в шкафу AZ32	от -30 до +60 °C	6ES7 331-7KF02-0AB0 ТСМУ Метран-274-Exia 6ES7 331-7KF02-0AB0	15772-11 21968-11 15772-11	$\gamma = \pm 0,5\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$ $\gamma = \pm 0,5\%$	$\gamma = \pm 0,7\%$ $\gamma = \pm 0,45\% / 10^{\circ}\text{C}$ $\gamma = \pm 0,7\%$		$\Delta = \pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Примечания –  $\Delta$  – абсолютная погрешность,  $\gamma$  – приведенная погрешность к верхнему значению диапазона измерения;  $\delta$  – относительная погрешность;  $|t|$  – абсолютное значение измеряемой температуры, без учета знака.

**Приложение Б**  
**(обязательное)**  
**Образец оформления протокола поверки**

**ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ**

№\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Средство измерений (СИ) \_\_\_\_\_  
 наименование, тип

заводской номер (номера) \_\_\_\_\_  
 принадлежащее \_\_\_\_\_

наименование юридического (физического) лица

поверено в соответствии с \_\_\_\_\_

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: \_\_\_\_\_

наименование, тип, заводской номер (регистрационный номер (при наличии),

разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

- температура окружающего воздуха \_\_\_\_\_ °C;
- атмосферное давление \_\_\_\_\_ кПа.;
- относительная влажность \_\_\_\_\_ %;
- напряжение питания \_\_\_\_\_ В;
- частота \_\_\_\_\_ Гц.

**Результаты операций поверки:**

- 1 Внешний осмотр \_\_\_\_\_
  - 2 Проверка измерительных компонентов ИС \_\_\_\_\_
  - 3 Проверка условий эксплуатации ИС \_\_\_\_\_
  - 4 Проверка функционирования ИС \_\_\_\_\_
  - 5 Проверка идентификационных данных ПО \_\_\_\_\_
  - 6 Определение погрешности хода времени АРМ ИС относительно координированной шкалы времени UTC (SU) \_\_\_\_\_
  - 7 Определение времени рассогласования между PLC и АРМ \_\_\_\_\_
- Результаты проверки метрологических характеристик измерительных каналов ИС представлены в таблице по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП.

Заключение СИ (не) соответствует метрологическим требованиям \_\_\_\_\_

Поверитель \_\_\_\_\_

подпись

инициалы, фамилия

**Приложение В**  
**(справочное)**  
 Перечень ссылочных нормативных документов

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 8.009-84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 8.129-2013 ГСОЕИ Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин

ГОСТ 6651-2009 ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 18404.0-78 Кабели управления. Общие технические условия

ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.  
Основные положения

ГОСТ Р 8.654-2015 ГСИ. Требования к программному обеспечению средств измерений.  
Основные положения

ГОСТ Р 8.736-2011 ГСИ Методы обработки результатов измерений. Основные положения

ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров

РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации

РМГ 29-2013 ГСЕИ. Метрология. Основные термины и определения

РМГ 51-2002 ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения

РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений

МИ 2440-97 ГСИ. Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов

МИ 2439-97 ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля

МИ 3290-2010 ГСИ. Рекомендация по подготовке, оформлению и рассмотрению материалов испытаний средств измерений в целях утверждения типа

Р 50.2.077-2014 ГСОЕИ. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения

## Лист регистрации изменений