


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

«22» декабря 2008 г.

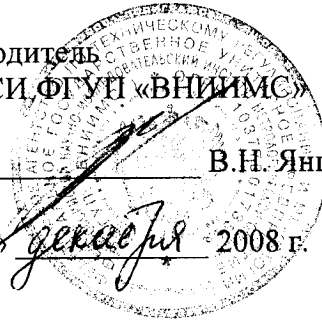

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 39924-08
--	--

Изготовлена ООО «Энергобаланс-Центр» Филиал во Владимирской области для коммерческого учета электроэнергии и мощности на объектах МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта» и ПО «Ковровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Ковров по технической документации ООО «Энергобаланс-Центр» Филиал во Владимирской области, г. Владимир, заводской номер 004

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта» предназначена для измерения активной и реактивной электроэнергии выработанной и потребленной за установленные интервалы времени, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

Областью применения данной АИИС КУЭ является коммерческий учёт электроэнергии на объектах МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта» и ПО «Ковровские электрические сети» филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», г. Ковров.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией выполнения измерений, которая состоит из 9 измерительных каналов (далее - ИК) и информационно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ (далее – ИВК).

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);

- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации – участники розничного рынка электроэнергии (РРЭ) результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций - участников розничного рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни:

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,5 по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,5 по ГОСТ 1983, счетчики активной и реактивной электроэнергии типа СЭТ-4ТМ.03.01 и ПСЧ-4ТМ.05.08 класса точности 0,5S по ГОСТ 30206 (в части активной электроэнергии) и 1,0 по ГОСТ 26035 (в части реактивной электроэнергии) и выделенные линии связи, установленных на объектах филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта», указанные в таблице 1 (9 точек измерений).

2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК) АИИС КУЭ, включающий в себя сервер базы данных (БД) АИИС КУЭ, устройство синхронизации времени, аппаратуру передачи данных внутренних и внешних каналов связи, автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала и специализированное программное обеспечение.

Первичные фазные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 1 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 1 с. мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале усреднения 30 мин.

Для передачи информации с цифровых выходов счетчиков, установленных в шкафах учета энергообъектов на сервер БД (уровень ИВК) создан канал передачи данных на основе сотовой сети стандарта GSM 900/1800 МГц. Канал передачи данных организован с помощью GSM-терминалов, подключенных к счетчикам через преобразователи интерфейсов RS-485/RS-232 (счетчик – преобразователь – GSM-модем – радиоканал – GSM-модем – сервер).

На сервере осуществляется вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации ТТ и ТН, хранение, накопление и обработка измерительной информации, получаемой с энергообъектов филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта», в частности резервное копирование, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации–участники розничного рынка электроэнергии осуществляется от сервера БД или АРМ операторов, по внешнему каналу связи. В качестве внешнего канала связи используется канал связи GPRS – Интернет.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе GPS-приемника, подключенного к серверу ИВК. GPS-приемник принимает сигналы точного времени от атомных часов спутников глобальной системы позиционирования (GPS). В ИВК коррекция времени выполняется по сигналам устройства синхронизации времени один раз в 1 с при расхождении времени более чем ± 1 с.

ИВК осуществляет коррекцию внутреннего времени счетчиков*. Сличение времени счетчиков со временем ИВК один раз в 30 мин, корректировка времени счетчиков выполняется при расхождении со временем ИВК более чем ± 2 с.

Погрешность измерения системного времени не превышает ± 5 с.

Журналы событий счетчика электроэнергии отражают: время (дата, часы, минуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах корректируемого и корректирующего устройств в момент непосредственно предшествующий корректировке.

Для защиты измерительной системы от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрен многоступенчатый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (пломбирование, физическая защита оборудования АИИС КУЭ (установка в специализированные запирающиеся шкафы), электронные ключи, индивидуальные пароли и программные средства для защиты файлов и базы данных).

* Счетчик СЭТ-4ТМ.03. позволяет выполнять коррекцию времени хода встроенных часов один раз в сутки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 - Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Канал измерений		Состав измерительного канала					Метрологические характеристики						
Номер ИК, код точки измерений	Наименование объекта учета, диспетчерское наименование присоединения	Вид СИ, класс точности, коэффициент трансформации, № Госреестра СИ или свидетельства о поверке	Обозначение, тип	Заводской номер	Ктт ·Ктн ·Ксч	Наименование измеряемой величины	Доверительные границы относительной погрешности результата измерений количества учтенной активной и реактивной электрической энергии при доверительной вероятности P=0,95:	Основная погрешность ИК, ± %			Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации , ± %		
								cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5	cos φ = 1,0	cos φ = 0,8	cos φ = 0,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		АИИС КУЭ	№	АИИС КУЭ МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта»	№ 004								
	ИВК	Сервер				Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время							
		СОЕВ		GPS-приемник									

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
ПС «Ковров»																				
1	ПС «Ковров» Фидер 611	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =400/5 № 1261-02	А	ТПОЛ-10 У3	№ 5051	4800	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время												
				В																
				С	ТПОЛ-10 У3	№ 5009														
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66	№ 1046			- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_l < 0,2I_{Н1}$											
				В																
				С																
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0104080141	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_l < I_{Н1}$														
						- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_l \leq 1,2I_{Н1}$														
ПС «Южная»																				
2	ПС «Южная» Фидер 654	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =300/5 № 1276-59	А	ТПЛ-10	№ 25027	3600	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время												
				В																
				С	ТПЛ-10	№ 37790														
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66	№ 2393			- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_l < 0,2I_{Н1}$											
				В																
				С																
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0104081385	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_l < I_{Н1}$														
						- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_l \leq 1,2I_{Н1}$														
3	ПС «Южная» Фидер 655	ТТ	КТ=0,5 К _{тт} =600/5 № 1261-02	А	ТПОЛ-10	№ 3829	7200	Энергия активная, W _P Энергия реактивная, W _Q Календарное время												
				В																
				С	ТПОЛ-10	№ 2906														
		ТН	КТ=0,5 К _{тн} =6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66	№ 2393			- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_l < I_{Н1}$											
				В																
				С																
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0104081955	- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_l \leq 1,2I_{Н1}$														

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ПС «КЭЗ»														
4	ПС «КЭЗ» Фидер 625	ТТ	КТ=0,5 К _{ТТ} =150/5 № 1276-59	А	ТПЛ-10	№ 35262	1800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время						
				В										
				С	ТПЛ-10	№ 36441								
		ТН	КТ=0,5 К _{ТН} =6000:√3/100:√3 № 3344-04	А	ЗНОЛ.06-6У3	№ 4079								
				В	ЗНОЛ.06-6У3	№ 2749								
				С	ЗНОЛ.06-6У3	№ 4098								
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0104080874	- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$										
5	ПС «КЭЗ» Фидер 626	ТТ	КТ=0,5 К _{ТТ} =150/5 № 1276-59	А	ТПЛ-10	№ 40591	1800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время						
				В										
				С	ТПЛ-10	№ 42575								
		ТН	КТ=0,5 К _{ТН} =6000/100 № 2611-70	А	НТМИ-6-66 У3	№ 4820								
				В										
				С										
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0104081399	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$										
						- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$								
									1,8	2,9	5,5	2,3	3,3	5,8
									-	4,7	2,9	-	5,3	3,6
									1,2	1,7	3,0	1,8	2,2	3,5
									-	2,6	1,8	-	3,1	2,4
									1,0	1,3	2,3	1,7	2,0	2,8
									-	2,1	1,5	-	2,6	2,2
ПС «Восточная»														
6	ПС «Восточная» Фидер 6100	ТТ	КТ=0,5 К _{ТТ} =400/5 № 2363-68	А	ТПЛМ-10	№ 01717	4800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время						
				В										
				С	ТПЛМ-10	№ 01722								
		ТН	КТ=0,5 К _{ТН} =6000/100 № 380-49	А	НТМИ-6	№ 2494								
				В										
				С										
Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27524-04	СЭТ-4ТМ.03.01	№ 0105081760	- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$										
						- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$								
						- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$								
									1,8	2,9	5,5	2,3	3,3	5,8
									-	4,7	2,9	-	5,3	3,6
									1,2	1,7	3,0	1,8	2,2	3,5
									-	2,6	1,8	-	3,1	2,4
									1,0	1,3	2,3	1,7	2,0	2,8
									-	2,1	1,5	-	2,6	2,2

Продолжение таблицы 1

ТП – 4																			
7	ТП – 4 Фидер 24	ТТ	КТ=0,5 Ктт=150/5 № 2473-00	A	ТЛМ-10-2 У3	№ 5142	1800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время											
				B															
				C	ТЛМ-10-2 У3	№ 4372													
		ТН	КТ=0,5 Ктн=6000/100 №	A	НТМК-6	№ 515			- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$										
				B															
				C															
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27779-04	ПСЧ-4ТМ.05.08	№ 0305080614	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$													
												- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$							
																		1,8	2,9
									-	4,7	2,9	-	5,2	3,5					
									1,2	1,7	3,0	1,7	2,2	3,4					
									-	2,6	1,8	-	3,0	2,3					
						1,0	1,3	2,3	1,6	1,9	2,7								
						-	2,1	1,5	-	2,5	2,1								
ТП – 3																			
8	ТП – 3 Фидер 36	ТТ	КТ=0,5 Ктт=150/5 № 1276-59	A	ТПЛ-10	№ 42592	1800	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время											
				B															
				C	ТПЛ-10	№ 01775													
		ТН	КТ=0,5 Ктн=6000/100 №	A	НТМК-6	№ 172			- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$										
				B															
				C															
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27779-04	ПСЧ-4ТМ.05.08	№ 0305080663	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$													
												- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$							
																		1,8	2,9
									-	4,7	2,9	-	5,2	3,5					
									1,2	1,7	3,0	1,7	2,2	3,4					
									-	2,6	1,8	-	3,0	2,3					
						1,0	1,3	2,3	1,6	1,9	2,7								
						-	2,1	1,5	-	2,5	2,1								
ТП – 1																			
9	ТП – 1 Фидер 14	ТТ	КТ=0,5 Ктт=600/5 № 1261-02	A	ТПОЛ-10	№ 7828	7200	Энергия активная, W _p Энергия реактивная, W _Q Календарное время											
				B															
				C	ТПОЛ-10	№ 0073													
		ТН	КТ=0,5 Ктн=6000/100 №	A	НТМК-6	№ 682			- в диапазоне тока $0,05I_{Н1} \leq I_1 < 0,2I_{Н1}$										
				B															
				C															
		Счетчик	КТ=0,5S/1,0 Ксч=1 № 27779-04	ПСЧ-4ТМ.05.08	№ 0305080677	- в диапазоне тока $0,2I_{Н1} \leq I_1 < I_{Н1}$													
												- в диапазоне тока $I_{Н1} \leq I_1 \leq 1,2I_{Н1}$							
																		1,8	2,9
									-	4,7	2,9	-	5,2	3,5					
									1,2	1,7	3,0	1,7	2,2	3,4					
									-	2,6	1,8	-	3,0	2,3					
						1,0	1,3	2,3	1,6	1,9	2,7								
						-	2,1	1,5	-	2,5	2,1								

Примечания:

1. В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в реальных условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);
2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95;
3. Нормальные условия эксплуатации:
 - параметры питающей сети: напряжение - $(220 \pm 4,4)$ В; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
 - параметры сети для ИК: диапазон напряжения - $(0,99 \div 1,01)U_n$; диапазон силы тока - $(1,0 \div 1,2)I_n$; диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,15)$ Гц;
 - магнитная индукция внешнего происхождения (для счетчиков) - не более 0,05 мТл;
 - температура окружающего воздуха: ТН и ТТ - от -40°C до $+50^\circ\text{C}$; счетчиков - от $+18^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$; УСПД и ИВК - от $+15^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$;
 - относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
 - атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

4. Рабочие условия эксплуатации:

для ТТ и ТН:

- параметры сети для ИК: диапазон первичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{n1}$; диапазон силы первичного тока - $(0,05 \div 1,2)I_{n1}$; коэффициент мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
- температура окружающего воздуха - от -35°C до $+40^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для электросчетчиков:

- параметры сети для ИК: диапазон вторичного напряжения - $(0,9 \div 1,1)U_{n2}$; диапазон силы вторичного тока - $(0,05 \div 1,2)I_{n2}$; диапазон коэффициента мощности $\cos\varphi$ ($\sin\varphi$) - $0,8 \div 1,0(0,6)$; частота - $(50 \pm 0,5)$ Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения, не более - 0,5 мТл;
- температура окружающего воздуха – для ИК №№ 1-3 от 10°C до $+25^\circ\text{C}$; для ИК №№ 4-6 от 0°C до $+20^\circ\text{C}$; для ИК №№ 7-9 от 5°C до $+20^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

Для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение - (220 ± 10) В; частота - (50 ± 1) Гц;
- температура окружающего воздуха - от $+15^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха - $(70 \pm 5)\%$;
- атмосферное давление - (750 ± 30) мм рт.ст.

5. Измерительные каналы включают измерительные трансформаторы тока по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электрической энергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электрической энергии и по ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электрической энергии;

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные (см. п.5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Замена оформляется актом в установленном в филиале «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- В качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряжения, в соответствии с ГОСТ 1983 и ГОСТ 7746, определены средний срок службы и средняя наработка до отказа;
- Электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее $T=90000$ ч., среднее время восстановления работоспособности не более $t_b=2$ суток;
- сервер БД - среднее время наработки на отказ не менее $T=113060$ ч., среднее время восстановления работоспособности не более $t_b= 1$ ч..

Надежность системных решений:

- резервирование электрического питания сервера с помощью источника бесперебойного питания;

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
 - параметрирования;
 - пропадания напряжения;
 - коррекции времени в счетчике;

Защищенность применяемых компонентов:

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
 - электросчетчиков;
 - промежуточных клеммников вторичных цепей;
 - испытательных коробок;
 - сервера БД;
- защита информации на программном уровне:
 - результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
 - установка пароля на счетчик;
 - установка пароля на сервер.

Глубина хранения информации:

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 5 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – не менее 3,5 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество
Измерительный трансформатор тока типа ТЛМ-10-2 УЗ	2 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПОЛ-10 УЗ	6 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПЛ-10	8 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПЛМ-10	2 шт.
Измерительный трансформатор напряжения типа НТМИ-6-66	3 шт.
Измерительный трансформатор напряжения типа НТМИ-6	1 шт.
Измерительный трансформатор напряжения типа НТМК-6	3 шт.
Измерительный трансформатор напряжения типа ЗНОЛ.06-6УЗ	3 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа СЭТ-4ТМ.03.01	7 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа ПСЧ-4ТМ.05.08	2 шт.
Комплектность ИВК:	
Сервер БД ИВК	1 шт.
GPS-приемник	1 шт.
GSM модем Siemens MC35i	1 шт.
АРМ Диспетчера	1 шт.
Источник бесперебойного питания	4 шт.
ПО счетчиков «Конфигуратор СЭТ-4ТМ»	1 шт.
ПО «Пирамида 2000. Розничный рынок». Версия 12.01/2007/С-010	1 шт.
Руководство пользователя	1 экземпляр
Инструкция по эксплуатации	1 экземпляр
Методика поверки	1 экземпляр

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ проводится по документу «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта». Методика поверки, утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в январе 2009 г.

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- средства поверки счетчиков электрической энергии типа «СЭТ-4ТМ.03» в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.124 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.124 РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 10 сентября 2004 г.;
- средства поверки счетчиков электрической энергии типа «ПСЧ-4ТМ.05.08» в соответствии с методикой поверки ИЛГШ.411152.126 РЭ1, являющейся приложением к руководству по эксплуатации ИЛГШ.411152.126 РЭ, согласованной с руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» 5 октября 2004 г.;
- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS);
- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений от -40...+50°С, цена деления 1 °С. Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) МУП г. Коврова «Управление троллейбусного транспорта» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

Изготовитель: ООО «Энергобаланс-Центр» Филиал во Владимирской области
Юр. адрес: 600000, г. Владимир,
Большая Нижегородская ул., д.77.
тел./факс: +7(4922) 23-46-92

Директор Филиала во Владимирской
области ООО «Энергобаланс-Центр»



А.С. Суромкин